



排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいえん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙1のとおり		別紙1のとおり	
採取した年月日	令和4年4月25日	令和4年10月18日	令和4年4月25日	
測定結果が得られた日	令和4年5月16日	令和4年11月4日	令和4年5月30日	
硫黄酸化物	0.015未満 (mN/h)	0.082 (mN/h)	ダイオキシン類測定結果	0.029ng-TEQ/m <sup>3</sup>
ばいじん	0.02未満 (g/m <sup>3</sup> N)	0.02未満 (g/m <sup>3</sup> N)		
塩化水素	11 (mg/m <sup>3</sup> N)	21 (mg/m <sup>3</sup> N)		
窒素酸化物	61 (ppm)	83 (ppm)		

東北クリーン開発株式会社



排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいじん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙1のとおり		別紙1のとおり	
採取した年月日	令和5年4月24日	令和5年10月23日	令和5年4月24日	
測定結果が得られた日	令和5年5月12日	令和5年11月6日	令和5年5月26日	
硫黄酸化物	0.013未満 (mN/h)	0.013未満 (mN/h)	ダイオキシン類測定結果	0.029ng-TEQ/m <sup>3</sup>
ばいじん	0.02未満 (g/m <sup>3</sup> )	0.02未満 (g/m <sup>3</sup> )		
塩化水素	3.3 (mg/m <sup>3</sup> )	32 (mg/m <sup>3</sup> )		
窒素酸化物	69 (ppm)	93 (ppm)		

東北クリーン開発株式会社



排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいじん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙1のとおり		別紙1のとおり	
採取した年月日	令和6年4月22日	令和6年10月15日	令和6年4月22日	
測定結果が得られた日	令和6年5月14日	令和6年10月30日	令和6年5月29日	
硫黄酸化物	0.013未満 (mN/h)	0.013未満 (mN/h)	ダイオキシン類測定結果	0.042ng-TEQ/m3
ばいじん	0.02未満 (g/m <sup>3</sup> N)	0.02未満 (g/m <sup>3</sup> N)		
塩化水素	9.1 (mg/m <sup>3</sup> N)	36 (mg/m <sup>3</sup> N)		
窒素酸化物	65 (ppm)	89 (ppm)		


東北クリーン開発株式会社



排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいえん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙1のとおり		別紙1のとおり	
採取した年月日	令和7年4月21日	令和7年10月14日	令和7年4月21日	
測定結果が得られた日	令和7年5月9日	令和7年10月29日	令和7年5月29日	
硫黄酸化物	1.1 (m <sup>3</sup> N/h)	0.014未満 (m <sup>3</sup> N/h)	ダイオキシン類測定結果	0.080ng-TEQ/m <sup>3</sup>
ばいじん	0.01未満 (g/m <sup>3</sup> N)	0.02未満 (g/m <sup>3</sup> N)		
塩化水素	2.2 (mg/m <sup>3</sup> N)	33 (mg/m <sup>3</sup> N)		
窒素酸化物	47 ppm	71 (ppm)		

東北クリーン開発株式会社

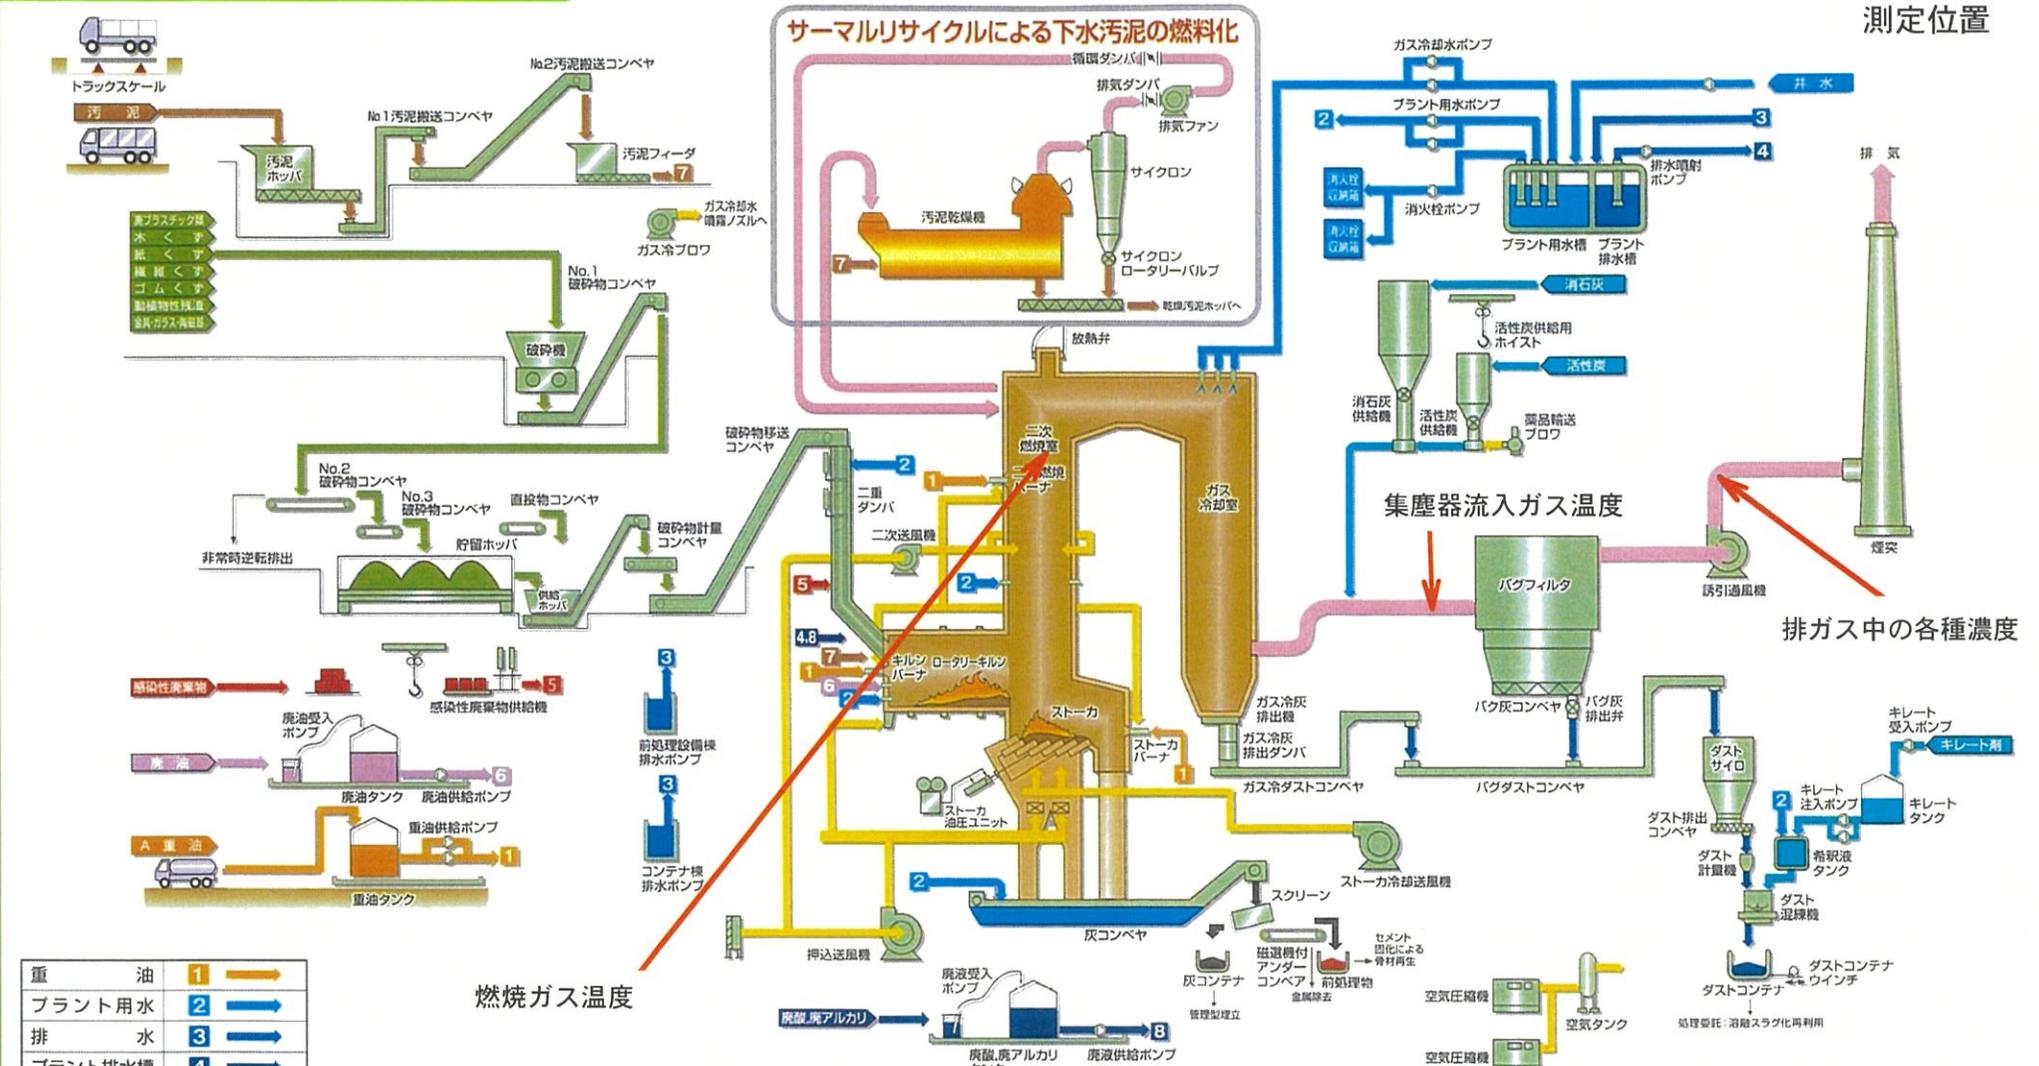

重油	1	→
プラント用水	2	→
排水	3	→
プラント排水槽	4	→
感染性廃棄物	5	→
廃油	6	→
汚泥	7	→
廃酸・廃アルカリ油	8	→
廃棄物	→	→
空気	→	→
排ガス	→	→
薬品等	→	→
焼却灰	→	→

燃焼ガス温度

### ◆焼却施設概要

- 施設規模 / 80t/日(24時間運転)
- 取り扱う産業廃棄物の種類 / 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、ばいじん、13号廃棄物、感染性廃棄物、一般廃棄物
- 前処理 / 150mmアンダー破碎机による前処理
- 燃焼方式 / ロータリーキルン+ストーカ燃焼
- 冷却方式 / 水噴霧式
- ガス処理 / バグフィルタ・消石灰による乾式脱塩除去及び活性炭によるダイオキシン吸着除去
- 飛灰処理 / キレート処理
- 排水 / クローズドシステム(無放流)

### ◆焼却施設の特徴

- 最新鋭産廃焼却プラント
- ダイオキシン排出基準、設備構造基準など全てに最新技術を採用
- キルン+ストーカ式焼却炉の採用により、様々な廃棄物を一括処理
- 感染性廃棄物など容器系有害廃棄物の直接投入の処理が可能
- 独自の貯留方法の採用(先入れ先出し)により、長期貯留による腐敗・悪臭・ごみ停滞を解消
- 高熱量ごみにも対応できるよう、強制空冷ストーカを採用